

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

• AUTOMATYKA CHŁODNICZA • ARMATURA • URZĄDZENIA

Zawory manometrowe D008.S3V7

do NH₃, R404A...


firmy RFF, Francja

Z króćcem 1/2" BSP

- z integralną uszczelką neoprenową pod manometr
- dwa O-ringi szeregowo dławnicy trzpienia



Rys. 1. Zawór przelotowy z pokrętłem i zamontowany manometr

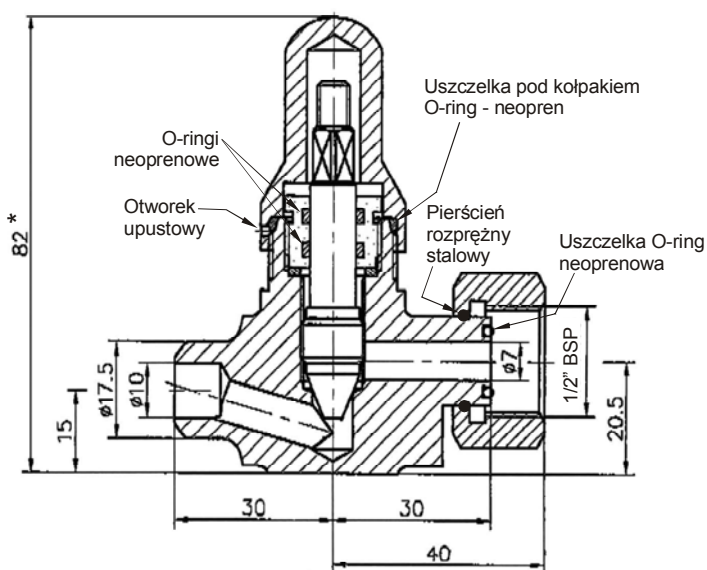

* 79 mm w zaworach z pokrętłem zamiast kołpaka zakrywającego trzpień, jak na rysunku.

Rys. 2. Zawór przelotowy z kołpakiem D008CDS3V7, przekrój.

PRZEZNACZENIE

Zawór odcinający ręczny do manometrów chłodniczych amoniakalnych, freonowych i z nowymi czynnikami z kroćcami z gwintem 1/2" BSP. Zawór ma własną uszczelkę neoprenową pod manometr.

DANE TECHNICZNE

Średnica nominalna: DN = 8 mm

Maks. ciśnienie robocze: PS = 25 bar, opcyjnie 65 bar

Zakres temperatur: -50 do 150° C

Budowa: iglicowy; uszczelnienie gniazda: stożkowo metal na metal. Przelotowe i kątowe. Z kołpakiem (zakrywającym trzpień) i z pokrętłem. Dławnica i trzpień mają różne gwinty, by uniknąć odkręcania dławnicy podczas wykręcania trzpienia.

Przyłącza:


- włotowe – do przyspawania rury stalowej lub wlotowania rury miedzianej,
- wylotowe – nakrętka z gwintem wewnętrznym 1/2" BSP. W gnieździe przyłącza uszczelka O-ring neoprenowa.

Materiały:

- Korpus: stal TStE355
- Trzpień: stal nierdzewna X12CrS13
- Kołpak: stal 300
- Pokrętło: bakelit
- Zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa chromianowa (starsze wykonania z powłoką „czarną”)
- Uszczelnienia, w tym integralna uszczelka na przyłączy do manometru: neopren.
Uszczelka na przyłączy jest wymienna.


Jakość: ISO 9001

Wykonanie: zgodnie z PED 97/23/CE

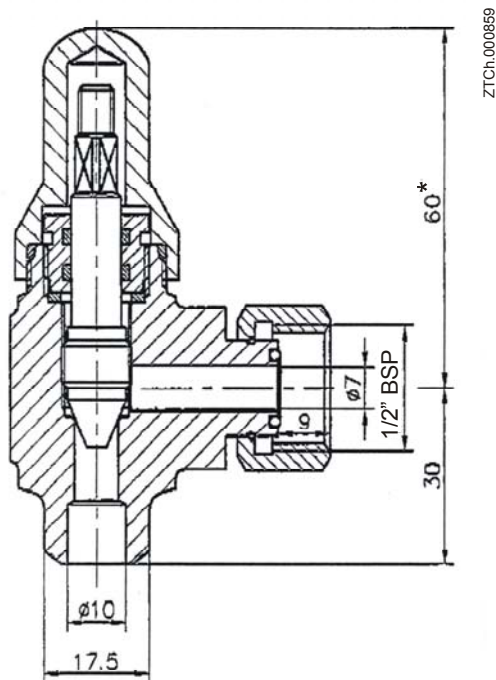

* 57 mm w zaworach z pokrętłem.

Rys. 3. Zawór kątowy z kołpakiem D008CES3V7, przekrój

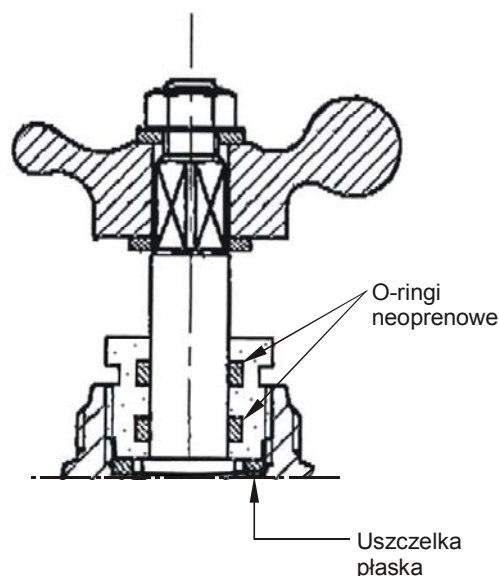

Rys. 4. Trzpień zaworu z pokrętłem

TYPY ZAWORÓW

■ Zawory kątowe:

- z kołpakiem: D008CES3V7
- z pokrętłem: D008VES3V7

■ Zawory przelotowe:

- z kołpakiem: D008CDS3V7
- z pokrętłem: D008VDS3V7

Do oznaczenia typu zaworów na ciśnienie nominalne 65 bar na końcu dodać P, np. D008CES3V7P.

UWAGA! podczas zakładania manometru nie dokręcać kluczem zbyt silnie nakrętki zaworu, gdyż można go uszkodzić. Uszczelka „O” (O-ring) w zaworze zapewnia należyłą szczelność przy dokręceniu nakrętki z umiarem.

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja

ZTCh[®] - Zakład Techniki Chłodniczej

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144
tel.: 052 345 04 30, 345 04 32
fax: 052 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl
www.ztch.pl