




Przemysłowy Alarm Gazowy **PAG**®

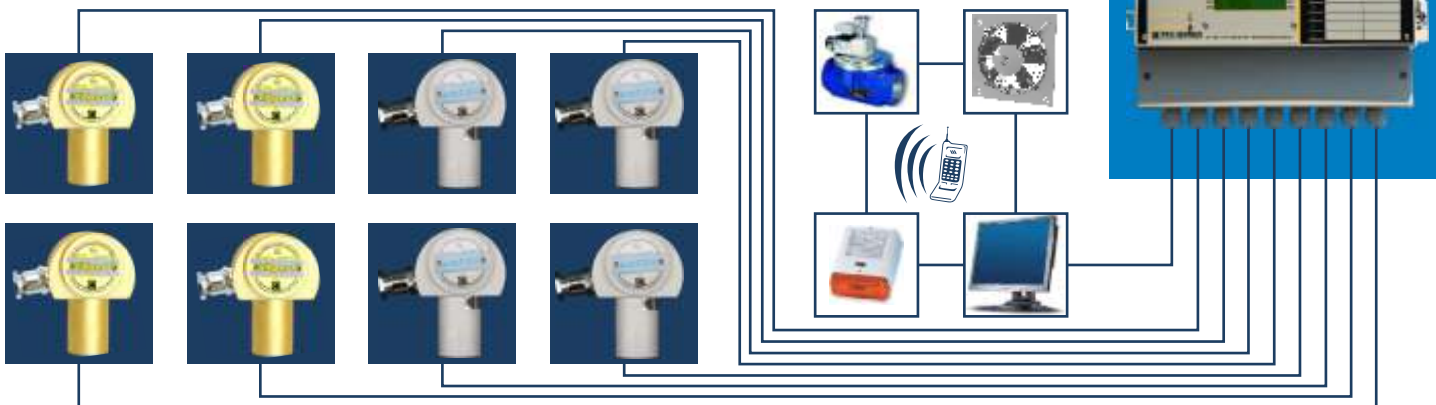

PODWÓJNE BEZPIECZEŃSTWO CHŁODZENIA BEZ FAŁSZYWYCH ALARMÓW

L.P.	TYP	OPIS URZĄDZENIA
1.	EXpert III/PP NH ₃	Detektor z sensorem półprzewodnikowym do wykrywania wysokich stężeń amoniaku (0,5/1,0%), b. żywotny (6-8lat), ograniczona selektywność (reaguje na w.glowodory i inne substancje chemiczne). ATEX, CE
2.	uniTOX III/PP NH ₃	Detektor z sensorem półprzewodnikowym do wykrywania niskich stężeń amoniaku (0-300ppm), b. żywotny (6 - 8lat), ograniczona selektywność j.w. ATEX, CE
GRUPA PRODUKTOWA PODWÓJNE BEZPIECZEŃSTWO CHŁODZENIA - BEZ FAŁSZYWYCH ALARMÓW		
3.	EXpert III/K bpA	Detektor z sensorem specjalizowanym, żywotność ok. 5 lat, zakres od 600-20 000 ppm tj. 0,06 - 2,0 % v/v, dwa lub trzy alarmy, pomiar [ppm]. Selektywny - nie powoduje fałszywych alarmów. ATEX, CE
4.	uniTOX III bpA	Detektor specjalizowany – elektrochemiczny, żywotność ok. 2 lata, zakresy: 0-100ppm, 0-200ppm, 0-1000ppm. Dwa lub trzy alarmy. Pomiar [ppm], ultraselektywny - nie powoduje fałszywych alarmów. ATEX
Jednostki centralne do urządzeń j.w.		
5.	PAGVIEW	Program do wizualizacji i obsługi systemu detekcji gazu. (do instalacji na PC)
6.	PAGSTER	Program do konfiguracji wszystkich centrerek

Dystrybutor:

ZTCh®

ZTCh - Zakład Techniki Chłodniczej

85-861 Bydgoszcz • ul. Glinki 144
tel. 52 3450 430
fax 52 3450 630
e-mail: ztch@ztch.pl
www.ztch.pl