


Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA
- URZĄDZENIA

Nr AC 006.00

Przykład automatyzacji odtajania chłodnic wychładzalni ciągłej mięsa

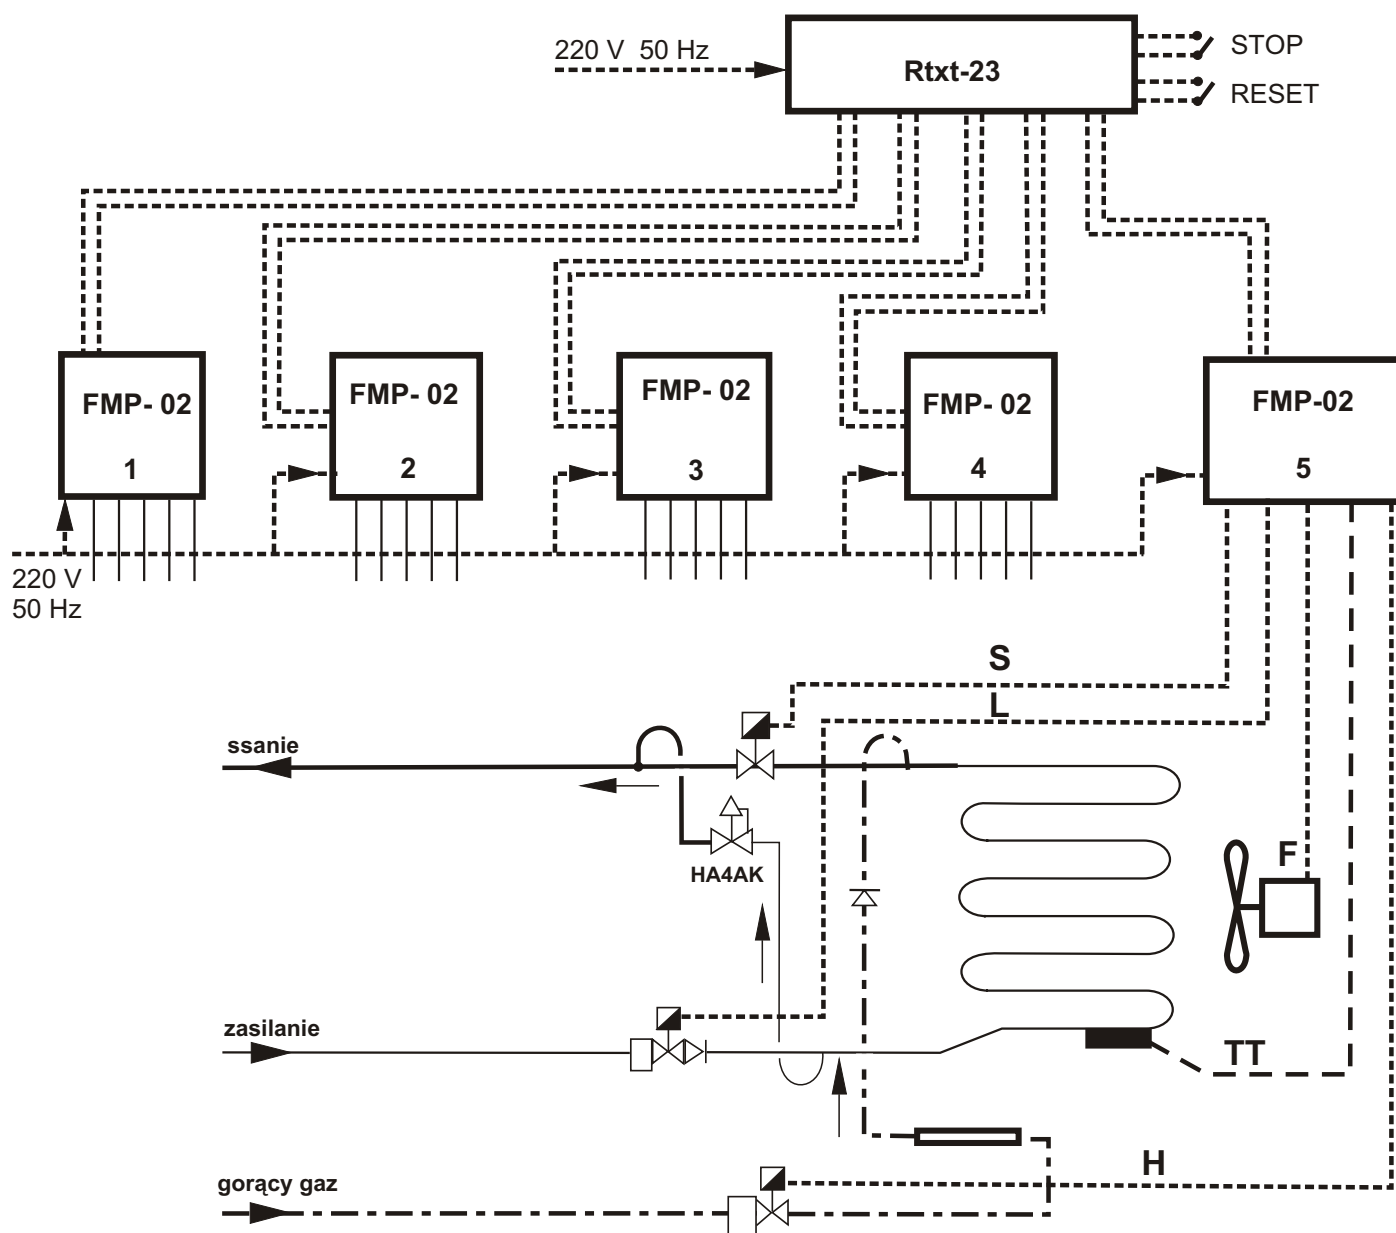

UWAGI

- 1 - Odtajanie sterowników kolejno w cyklu zamkniętym po naciśnięciu przycisku RESET na wejściu do sterownika Rtxt-23. Naciśnięcie przycisku STOP powoduje przerwanie odtajania. Kolejność odtajania poszczególnych chłodnic wg programu w sterowniku.
- 2 - Zasilanie cewek zaworów elektromagnetycznych i stycznika wentylatora przez sterownik FMP prądem sieciowym takim jak zasilanie sterownika (220V 50/60 lub na życzenie 115V 50/60Hz).

OBJAŚNIENIA

FMP-02 Sterownik z zewnętrznym inicjowaniem odtajania (sygnał z przełącznika czasowego Rtxt - w określonym czasie po zakończeniu odtajania poprzedniej chłodnicy)

RTxt-23 Programowalny mikroprocesorowy przełącznik czasowy